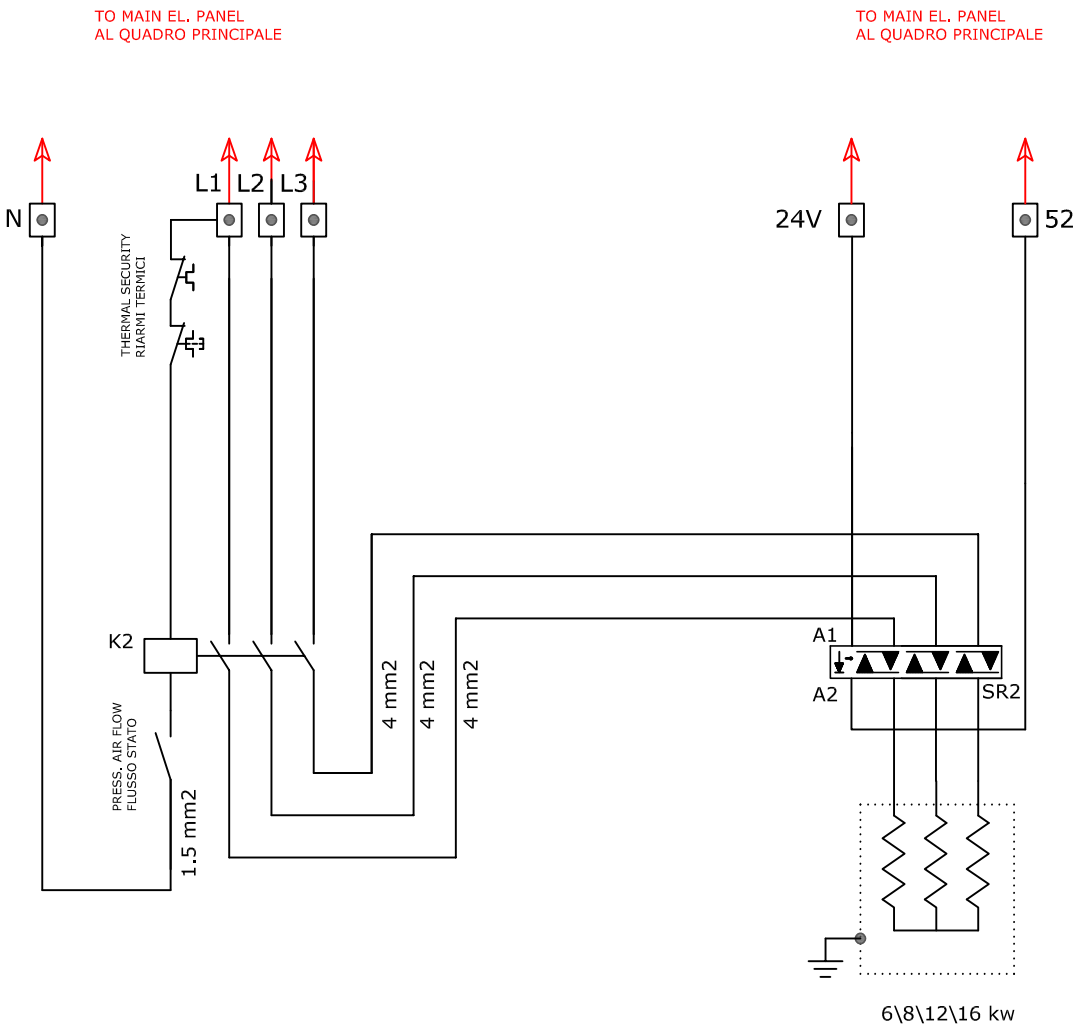

TO MAIN EL. PANEL
AL QUADRO PRINCIPALE
TO MAIN EL. PANEL
AL QUADRO PRINCIPALE
N
L1
L2
L3
24V
52
THERMAL SECURITY
RIARMI TERMICI
K2
A1
A2
SR2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
PRESS. AIR FLOW
FLUSSO STATO
1.5 mm2
6\8\12\16 kw
*6 Kw ->2.5mm2
*8 Kw ->2.5mm2
*12 Kw -> 4 mm2
*16 Kw -> 4 mm2